


Münchener Rück, Einzelbüro: HLK Winter

Holz 0.17 W/mK, Flies 0.17 W/mK, LITHOTHERM-Platte 0.05 m²K/W, Hohlraumdämmung 5 cm.

Systemtemperaturen Fußbodenheizung/-kühlung, Raumtemperatur.

Max. 35°C Vorlauftemperatur ($T_{\text{vorlauf}} = 0$: System inaktiv)

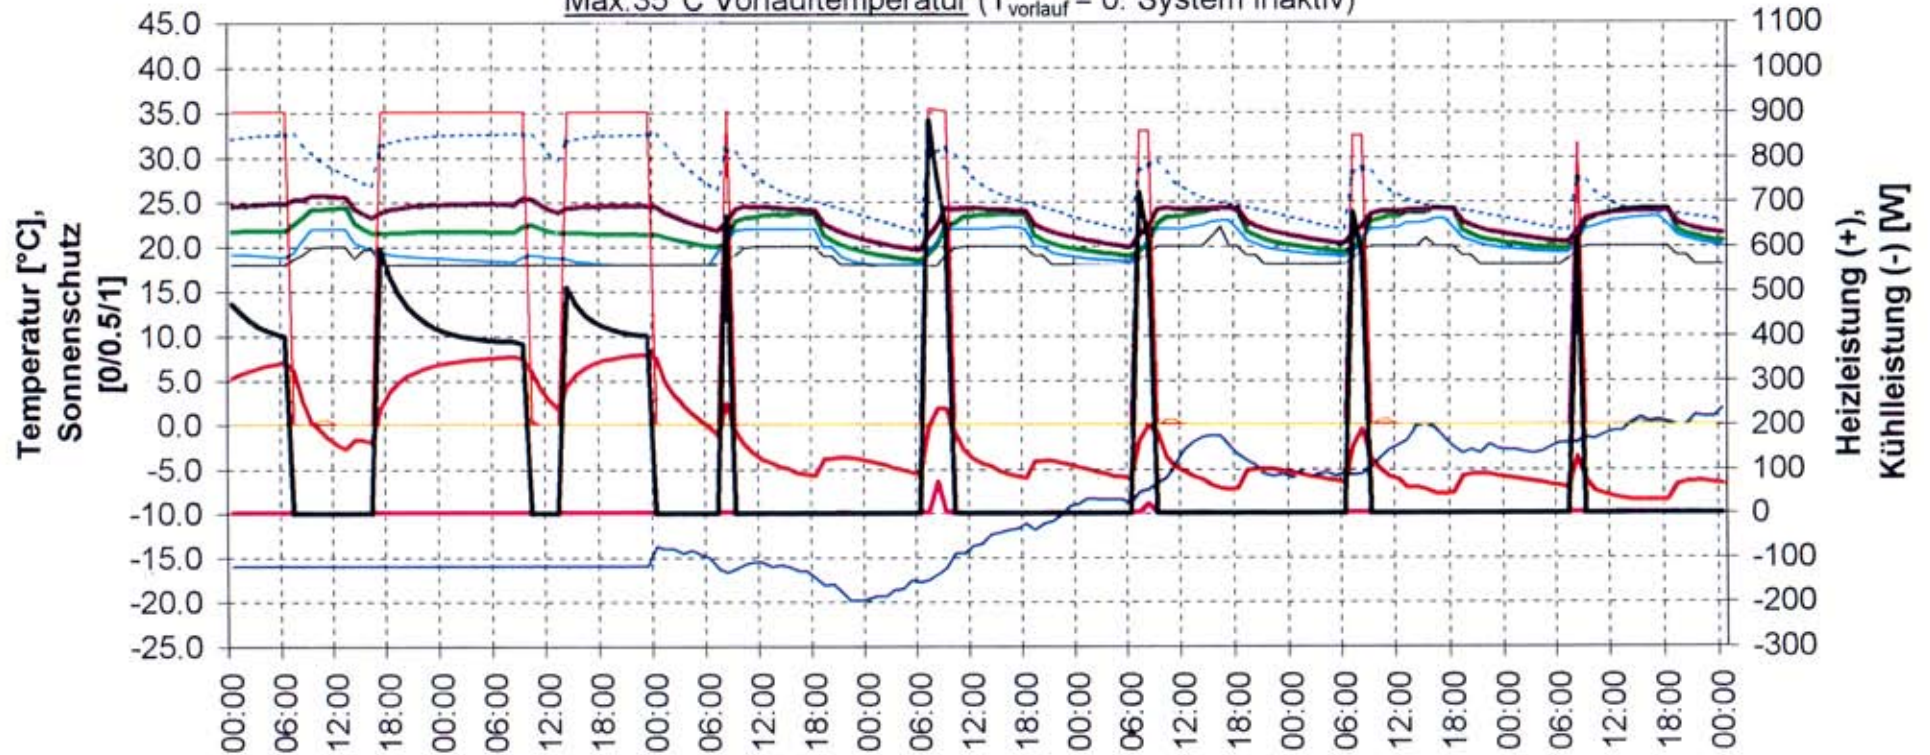

8. - 14. Jänner, Uhrzeit [hh:mm]. Bis inkl. 9.1. $T_a = -16^\circ\text{C}/T_r = 22^\circ\text{C}$ berechnet!

